



**RECONDUCTION n° 23/1
DU PROCES-VERBAL n° EFR-17-U-002561**

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Concernant

Un mur porteur, réalisé en briques de terre cuite de référence « BGV UNO » (BOUYER LEROUX) et d'épaisseur 200 mm, monté avec le liant « FIX' BRIC » (BOUYER LEROUX) (procédé sous ATEX CSTB n° 2447), et recouvert en face exposée par un doublage à base d'une plaque de plâtre BA13 et de polystyrène, de référence « DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260 » (PLACOPATRE) et d'épaisseur 12,5 + 120 mm, et en face non exposée par un enduit extérieur de référence WEBERLITE G (WEBER), d'épaisseur moyenne 15 mm

Sens du feu : Côté doublage
Charge appliquée : 50 kN/ml

Demandeur

BOUYER LEROUX
L'Etablère
F - 49280 LA SEGUINIERE

**Extensions de classement
reconduites**

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant les numéros suivants, sont reconduites :
18/1, 22/3 et 22/4
L'extension 20/2 n'est pas reconduite.

Durée de validité

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :
30 octobre 2027.
Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Maizières-lès-Metz, le 17 janvier 2023

X


Clifford CHINAYA

Chargé d'Affaires
Signé par : Clifford CHINAYA

X


Renaud SCHILLINGER

Superviseur
Signé par : Renaud SCHILLINGER



PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° EFR-17-U-002561

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur

Durée de validité	Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au 30 octobre 2022
Rapport de référence	▪ EFR-17-U-002561
Concernant	Un mur porteur, réalisé en briques de terre cuite de référence « BGV UNO » (BOUYER LEROUX) et d'épaisseur 200 mm, monté avec le liant « FIX' BRIC » (BOUYER LEROUX) (procédé sous ATEX CSTB n° 2447), et recouvert en face exposée par un doublage à base d'une plaque de plâtre BA13 et de polystyrène, de référence « DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260 » (PLACOPLATRE) et d'épaisseur 12,5 + 120 mm, et en face non exposée par un enduit extérieur de référence WEBERLITE G (WEBER), d'épaisseur moyenne 15 mm Sens du feu : Côté doublage Charge appliquée : 50 kN/ml
Demandeur	BOUYER LEROUX L'Etablère F - 49280 LA SEGUINIERE

1. INTRODUCTION

Le présent procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté au mur porteur réalisé en briques de terre cuite conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-2 : 2015 « Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment - Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation ».

2. LABORATOIRE D'ESSAI

EFFECTIS FRANCE
Voie Romaine
F - 57280 MAIZIERES-LES-METZ

3. DEMANDEUR DE L'ESSAI DE RÉFÉRENCE

BOUYER LEROUX
L'Etablère
F - 49280 LA SEGUINIÈRE

4. ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU DE RÉFÉRENCE

Numéro de l'essai : EFR-17-U-002561

Date de l'essai : 30 octobre 2017

5. REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ÉLÉMENT

Briques de terre cuite

Référence : « BGV UNO »

Provenance : BOUYER LEROUX
L'Etablère
F - 49280 LA SEGUINIÈRE

Doublage

Référence : « DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260 »

Provenance : PLACOPLATRE
5 rue du Tourteret - ZI Le Meux
F - 60880 LE MEUX

6. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

6.1. TYPE DE FONCTION

Le mur réalisé en briques de terre cuite est défini comme un « élément porteur ». Sa fonction est de résister au feu et à la charge appliquée en ce qui concerne les caractéristiques de performances de résistance au feu données au paragraphe 5 de la norme EN 13501-2 : 2015.

6.2. GÉNÉRALITÉS

Voir l'annexe « Planche ».

L'élément objet du présent procès-verbal est un mur porteur réalisé en briques de terre cuite « BGV UNO », à alvéoles verticales.

Le mur est recouvert :

- En face exposée par un doublage intérieur de référence « DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260 » (PLACOPLATRE), à base d'une plaque de plâtre BA 13 et de polystyrène, d'épaisseur 12,5 + 120 mm ;
- En face non-exposée par un enduit extérieur de référence WEBERLITE G (WEBER), d'épaisseur moyenne 15 mm.

Il est linéairement chargé en tête.

Dimensions du mur porteur :

- Largeur : Illimitée
- Hauteur maximale exposée : 2600 mm.

6.3. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Établie selon les indications du demandeur de l'essai.

Désignation	Référence	Matériau	Caractéristiques	Fournisseur
Briques perforées	BGV UNO	Terre cuite	<u>Dimensions</u> : 570 x 200 x 314 mm (L x e x h) <u>Masse unitaire mesurée</u> : 18,45 kg	BOUYER LEROUX
Mortier traditionnel	ULTIBAT M20	Mortier à maçonner	3,5 L d'eau pour 25 kg de produit	Commerce
Liant colle	FIX' BRIC	Mastic-colle monocomposant à base de polymère hybride	Procédé sous ATEX CSTB n° 2447	BOUYER LEROUX
Enduit extérieur	WEBERLITE G		Monocouche 7 L d'eau pour 30 kg de produit e = 15 mm	WEBER BROUTIN
Doublage	DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260	Plaque de plâtre BA13 + polystyrène	12,5 mm de plaque de plâtre + 120 mm de polystyrène	PLACOPLATRE
Colle pour doublage	MAK 3	Mortier Adhésif		KNAUF
Bande à joints		Papier Rouleau micro perforé	l = 50 mm	Commerce
Enduit pour joint	EJR			KNAUF

e = Épaisseur --- l = largeur --- h = hauteur --- L = longueur

6.4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'ÉLÉMENT

Le plan figurant sur la planche n° 1 de l'annexe « Planches » a été fourni par le Demandeur, contrôlé par le Laboratoire d'EFFECTIS France et est conforme à l'élément testé.

6.4.1. Briques

Voir la planche n° 1 de l'annexe « Planche ».

Les briques utilisées sont en terre cuite et à alvéoles verticales. Elles ont pour dimensions hors tout 570 x 200 x 314 mm (L x e x h).


Des tenons filés sur les faces latérales, et leurs décaissés correspondants, créent une succession d'emboîtements de type tenon/mortaise sur toute la hauteur des briques, assurant l'alignement de ces dernières.

Les briques sont en tous points conformes au plan figurant sur la planche n° 1 de l'annexe « Planches » (nombre et dimensions des alvéoles, épaisseur des parois, ...).

6.4.2. Montage du mur porteur

Les rangs sont montés au liant colle FIX'BRIC (BOUYER LEROUX) (procédé sous ATEX CSTB n° 2447) appliqué au pistolet extrudeur. Deux cordons sont mis en œuvre tels que représentés sur le schéma ci-dessous :

- Un premier cordon est appliqué le long de la paroi externe du premier rang d'alvéoles côté exposé au feu ;
- Un second cordon est appliqué le long de la paroi interne du premier rang d'alvéoles côté non exposé au feu.

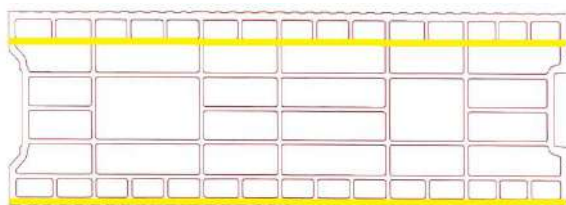

Liant colle FIX'BRIC

Les joints verticaux sont croisés et non collés.

6.4.3. Revêtement du mur porteur en face exposée

Le mur porteur est revêtu côté feu par un doublage intérieur de référence « DOUBLISSIMO® P 3.80 13 + 120 260 » (PLACOPLATRE) d'épaisseur totale 133 mm composé de plaques de plâtre BA13 d'épaisseur 12,5 mm et de polystyrène PSE ULTRA THA d'épaisseur 120 mm. Le doublage est fixé par plots de colle de type mortier adhésif de référence MAK 3 (KNAUF) à raison de 10 plots/m² environ.

Les joints sont traités par bandes à joint l = 50 mm et enduit EJ2 (KNAUF).

Dimensions nominales des panneaux de doublage : 1200 x 2600 mm (l x h).

6.4.4. Revêtement du mur porteur en face non exposée

Sur sa face non exposée, le mur est recouvert d'un enduit extérieur WEBERLITE G (WEBER BROUTIN) d'épaisseur moyenne 15 mm appliqué manuellement à la truelle.

7. REPRESENTATIVITE DES ÉLÉMENTS

L'échantillon soumis à l'essai est jugé représentatif de la fabrication courante actuelle du demandeur.

Les conditions à respecter pour la mise en œuvre sont décrites dans le présent procès-verbal et sont conformes à celles observées lors de la mise en œuvre pour l'essai.

8. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

8.1. RÉFÉRENCE DES CLASSEMENTS

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.3.2. de la norme EN 13501-2 : 2015.

8.2. CLASSEMENTS

L'élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes.

R	E	I	W		t	-	M	C	S	G	K
R	E	I			45						

Les classements prononcés ci-dessus ne sont valables que pour un chargement centré uniformément réparti et dont l'intensité ne dépasse pas 50 kN/m² et pour une hauteur maximale exposée de 2600 mm.

9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

9.1. A LA FABRICATION ET À LA MISE EN ŒUVRE

L'élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans le rapport de référence.

En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, le rapport de référence pourra être demandé à son propriétaire, sans obligation de cession du document.

9.2. SENS DU FEU

FEU COTE DOUBLAGE.

9.3. DOMAINE DE VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL

Conformément au paragraphe 13. de la norme EN 1365-1 : 2012, les résultats de l'essai au feu sont applicables aux constructions similaires lorsque l'une ou plusieurs des modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue à être conforme au code de conception correspondant du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité :

- a) Diminution de la hauteur ;
- b) Augmentation de l'épaisseur du mur ;
- c) Augmentation de l'épaisseur des matériaux constitutifs (à l'exception du doublage) ;
- d) Diminution des dimensions linéaires des blocs mais pas de leur épaisseur ;
- e) Diminution de la charge appliquée ;
- f) Augmentation de la largeur sous réserve que l'élément d'essai ait été soumis à l'essai en pleine largeur ou avec une largeur de 3 m suivant la plus grande des deux valeurs.

10. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la réalisation de l'essai, soit jusqu'au :

TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX

Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée par Efectis France.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Ce procès-verbal de classement ne représente pas l'approbation de type ou la certification de l'élément.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance/réaction au feu de l'élément objet du présent procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Maizières-lès-Metz, le 1^{er} mars 2018

P.O.



Maxime CLAUDE
Ingénieur Chargé d'Affaires




Alain DORKEL
Ingénieur Chargé d'Affaires



Renaud SCHILLINGER
Directeur Technique
"Façades/Compartimentage"

ANNEXE PLANCHE
Planche n° 1 : Profil de la brique

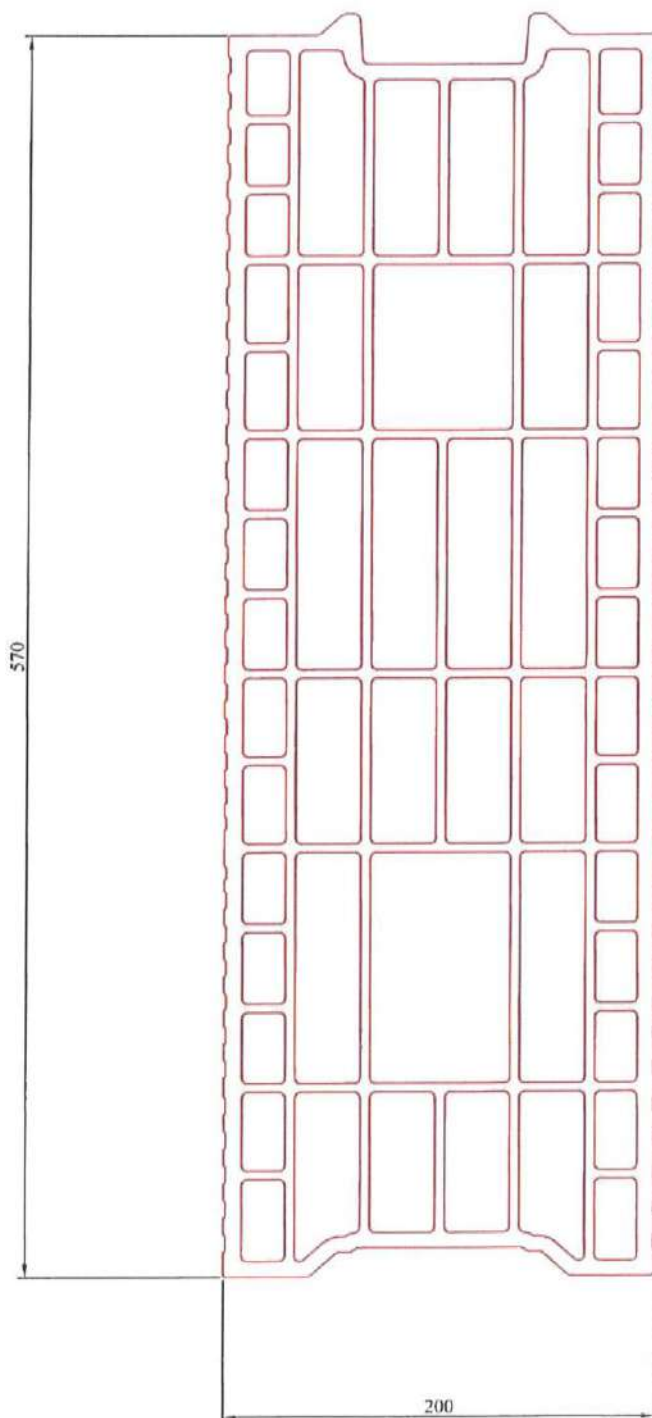



EXTENSION DE CLASSEMENT

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Extension de classement n°	sur le procès-verbal n°
▪ 19/5 - Révision 4	09 - U - 309
▪ 22/3 - Révision 1	10 - U - 369
▪ 22/11 - Révision 1	11 - U - 166
▪ 19/7 - Révision 4	11 - U - 298
▪ 22/4 - Révision 1	11 - U - 447
▪ 19/3 - Révision 4	12 - U - 001
▪ 19/7 - Révision 4	12 - U - 205
▪ 19/2 - Révision 4	EFR-16-U-003884
▪ 19/2 - Révision 4	EFR-17-002319
▪ 19/2 - Révision 4	EFR-17-002321
▪ 22/4 - Révision 1	EFR-17-001983
▪ 22/3	EFR-17-U-002561
▪ 22/1 - Révision 1	EFR-19-L-000770
▪ 22/2 - Révision 1	EFR-21-001533

Demandeur BOUYER LEROUX
L'Etablère
F - 49280 LA SEGUINIERE

Objet de l'extension Mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur.

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). **Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.** Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par Efectis France. Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

Cette extension de classement multiple annule et remplace l'extension de classement multiple précédemment émise.



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
 22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
 22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
 19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
 22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
 19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
 19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
 22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
 22/3 sur PV EFR-17-U-002561
 22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
 22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

SUIVI DES REVISIONS

Indice de révision	Date	Modification	Réalisée par
0	03/04/2017	Document initial	RFA
1	15/02/2021	Ajout d'une configuration de doublage intérieur.	OHA
2	04/04/2022	Suppression des PV de référence : 12 - A - 053 12 - A - 054	RSC
3	26/08/2022	Ajout des PV de référence : 10 - U - 369 11 - U - 166 11 - U - 447 EFR-17-001983 EFR-21-001533 EFR-19-L-000770	AME
4	19/12/2022	Ajout du PV de référence : EFR-17-U-002561	RSC



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
 22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
 22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
 19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
 22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
 19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
 19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
 19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
 22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
 22/3 sur PV EFR-17-U-002561
 22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
 22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

1.1. DOUBLAGE EXTERIEUR

Les murs porteurs objets des procès-verbaux de référence peuvent être revêtus, en face non exposée, par un des doublages suivants :

Type de doublage	Référence	Fabricant
PSE	WEBERTHERM PSE FM	WEBER SAINT-GOBAIN
	WEBERTHERM XM PSE COB	
	PRB FAÇADE TH38	PRB
	PRB FAÇADE TH31	
	PRB PSE R TH31	
	PRB PSE R TH38	
	KNAUF THERM ITEX TH38 SE FM+	KNAUF
	ISOBOX ETIXX 31	ISOBOX
	ISOBOX ETIXX 37	
Laine de roche	WEBERTHERM LR ECOROCK	WEBER SAINT-GOBAIN
	WEBERTHERM LR431	
	WEBERTHERM LR TF	PRB
	PRB LDR 431	
	PRB LDR ROCKBAY	
	PRB LDR ISO TF	
	ECOROCK DUO	ISOVER SAINT-GOBAIN
	ISOVER TF	
Mousse phénolique	ISOVER TF 36	WEBER SAINT-GOBAIN
	WEBERTHERM ULTRA 22	
Mousse PIR	KOOLTHERM K5 FR	KINGSPAN
	PANEL PIR GR	POLIURETANOS
	PANEL PIR ALU -T	
	PANEL PIR AF	
Liège	WEBERTHERM XM NATURA	WEBER SAINT-GOBAIN

L'épaisseur des isolations thermiques extérieures listées ci-dessus doit être déterminée de sorte à ne jamais excéder une résistance thermique maximale de $4,55 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$.



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
22/3 sur PV EFR-17-U-002561
22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

1.2. DOUBLAGE INTERIEUR DE TYPE CONTRE-CLOISON

Les murs porteurs objets des procès-verbaux de référence peuvent être revêtus, en face exposée, par un système de contre-cloison, se composant de :

- Une ossature métallique, composée :
 - D'une lisse haute et basse réalisées par des profilés de type R36 (ou supérieurs) en tôle d'acier galvanisé pliée, fixées par l'intermédiaire de vis Ø 7,5 x 60 mm, réparties au pas maximal de 600 mm.
 - De montants doubles réalisés par des profilés de type M 36/40 (ou supérieurs) en tôle d'acier galvanisé pliée, disposés dos-à-dos et fixés entre eux par des vis Ø 3,5 x 9,5 mm, réparties au pas maximal de 1010 mm. Les montants ainsi réalisés sont répartis au pas maximal de 600 mm.

Les montants sont placés par friction dans les lisses haute et basse.

Un jeu de dilatation de minimum 6 mm est réservé en partie haute des montants par rapport au fond du rail.

Aucun jeu n'est réalisé en partie basse.

- Un parement en simple épaisseur de plaques de plâtre standard BA13 (ou d'épaisseur supérieure) fixé sur les lisses et les montants par des vis Ø 3,5 x 25 mm, réparties au pas maximal de 250 mm. Les plaques de plâtre devront être des plaques de type A et être certifiées NF EN 520.

Les plaques de plâtre seront toute hauteur et aucun joint horizontal ne sera réalisé.

Les joints verticaux entre plaques sont traités à l'aide de bandes à joint de largeur 50 mm et d'enduit. Les têtes de vis sont également traitées avec l'enduit.

1.3. REVETEMENT INTERIEUR DE TYPE ENDUIT PLATRE

Les murs porteurs objets des procès-verbaux de référence peuvent être revêtus, en face exposée, par un enduit plâtre d'épaisseur minimale 15 mm.

1.4. REVETEMENT INTERIEUR DE TYPE PLAQUE DE PLATRE COLLEE

Les murs porteurs objets des procès-verbaux de référence peuvent être revêtus, en face exposée, par une plaque de plâtre standard, de type BA13 ou plus épais, mise en œuvre par plots de colle base plâtre à raison de 10 plots/m² environ.



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
22/3 sur PV EFR-17-U-002561
22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

2.1. DOUBLAGE EXTERIEUR

Les procès-verbaux de référence concernent des murs porteurs revêtus, en face non exposée, par un enduit.

Les essais de référence EFR-19-L-000770 et EFR-19-L-000772 concernent des murs en briques de terre cuite, munis d'une isolation thermique extérieure réalisée par des panneaux de laine de roche d'épaisseur 160 mm et d'une résistance thermique de $4,55 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$.

Les performances de résistance au feu au regard des critères de capacité portante, d'étanchéité au feu et d'isolation thermique ont été satisfaites pendant une durée de 47 minutes pour l'essai EFR-19-L-000770 et 42 minutes pour l'essai EFR-19-L-000772 (temps au bout duquel les murs se sont rompus). La température maximale relevée était d'environ 35°C sur le doublage et de 60°C entre les briques et le doublage en laine de roche, au bout de 30 minutes d'essais.

Le fait de mettre en œuvre une isolation extérieure aura tendance à confiner la chaleur au dos des briques, et de potentiellement réduire les performances de capacité portante et/ou d'isolation thermique de l'ensemble.

Cependant, la comparaison des essais décrits ci-dessus avec les essais EFECTIS France n° 08 - U - 188 et 12 - U - 233, concernant des murs réalisés respectivement avec les mêmes briques mais munis d'un doublage intérieur et d'un enduit en face extérieure, a permis de mettre en évidence un écart de température négligeable (de l'ordre de 20°C) au dos des briques, entre les deux configurations.

Ainsi, sur la base de ces observations, la mise en œuvre d'un doublage tel que décrit au paragraphe § 1.1 du présent document en lieu et place d'un enduit, tel qu'initialement décrit dans les procès-verbaux de référence est autorisée. À condition que leur épaisseur soit déterminée de sorte à ne jamais excéder une résistance thermique maximale de $4,55 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$.

La mise en œuvre d'une plaque de plâtre de type BA13 côté feu est autorisée sur la base de l'essai de référence EFR-19-L-000771. Cet essai concerne un mur de brique BGV3+, testé sans enduit ni doublage. Les performances de résistance au feu au regard des critères de capacité portante et d'étanchéité au feu ont été satisfaites pendant une durée de 241 minutes (temps d'arrêt de l'essai) et le critère d'isolation thermique a été satisfait pendant une durée de 128 minutes.

Le fait de mettre en œuvre une plaque de plâtre entraînera un échauffement plus progressif des briques en terre cuite, ce qui diminuera le risque d'éclatement prématuré des premières rangées d'alvéoles, et améliorera de ce fait les performances de résistance au feu de l'ensemble.

La brique de référence « Brique MP N39 » étant en tout point identique à celle de référence « BGV 3+ », hormis les emboîtements différents, la mise en œuvre d'une plaque de plâtre côté feu est également autorisée, sur la base de l'essai cité ci-dessus.



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
22/3 sur PV EFR-17-U-002561
22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

2.2. DOUBLAGE INTERIEUR DE TYPE CONTRE-CLOISON

Les procès-verbaux de référence concernent des murs porteurs protégés, en face exposée, d'un doublage réalisé par l'intermédiaire d'une épaisseur d'isolant de type PSE ou PU, sur lequel sont collées des plaques de plâtre d'épaisseur 10 ou 12,5 mm.

Les essais de références EFR-19-L-000770 et EFR-19-L-000772 concernent des murs en briques de terre cuite, munis d'une isolation intérieure réalisée par un système de contre-cloison comme décrit dans le paragraphe § 1.2 ci-dessus. Les performances de résistance au feu au regard des critères de capacité portante, d'étanchéité au feu et d'isolation thermique ont été satisfaites pendant une durée de 47 minutes pour l'essai EFR-19-L-000770 et 42 minutes pour l'essai EFR-19-L-000772 (temps au bout duquel les murs se sont rompus).

Lors de ces essais, les plaques de plâtre BA 13 ont commencé à chuter, respectivement, à partir de la 27^{ème} minute et de la 17^{ème} minute. Ce qui est supérieur au temps de chute des plaques observé lors des essais avec doublage de type PSE + plaques de plâtre.

De plus, le fait que le doublage décrit au paragraphe §1.2 du présent document ne possède pas de PSE permet de se prémunir du phénomène de choc thermique dû à l'inflammation du PSE suite à la chute des plaques de plâtre. Le fait de ne pas avoir ce choc thermique entrainera ainsi un échauffement plus progressif des briques en terre cuite, ce qui diminuera le risque d'éclatement prématuré des premières rangées d'alvéoles, et de ce fait, ne remettra pas en cause les performances de résistance au feu de l'ensemble.

Ainsi, sur la base de ces observations, la mise en œuvre du doublage de type contre-cloison en lieu et place des doublages PSE ou PU + plaques de plâtre initialement décrits dans les procès-verbaux de référence est autorisée.

2.3. REVETEMENT INTERIEUR DE TYPE ENDUIT PLATRE

Les procès-verbaux de référence concernent des murs porteurs protégés, en face exposée, d'un doublage réalisé par l'intermédiaire d'une épaisseur d'isolant de type PSE ou PU, sur lequel sont collées des plaques de plâtre d'épaisseur 10 ou 12,5 mm.

L'essai de référence EFR-14-J-001707 concerne un mur en briques de terre cuite protégé, en face exposée, par un doublage de type PSE et plaques de plâtre collé sur un enduit plâtre d'étanchéité à l'air. Les performances de résistance au feu au regard des critères de capacité portante, d'étanchéité au feu et d'isolation thermique ont été satisfaites pendant une durée de 59 minutes (temps au bout duquel le mur s'est rompu).

Lors de cet essai, les plaques de plâtre BA 13 ont commencé à chuter à partir de la 17^{ème} minute et l'enduit a commencé à chuter à partir de la 57^{ème} minute.

La présence de l'enduit entre le doublage et les briques permet de protéger les briques du phénomène de choc thermique dû à l'inflammation du PSE suite à la chute des plaques de plâtre et ainsi d'améliorer la tenue du mur pendant l'essai.

Ceci est confirmé par la comparaison des résultats de cet essai avec ceux de l'essai EFECTIS France n° 11 - U - 166, concernant un mur avec les mêmes briques et le même doublage, mais sans enduit à l'interface brique/isolant. Lors de cet essai, les performances de capacité portante, étanchéité au feu et isolation thermique étaient inférieures pour un chargement moindre que celui de l'essai EFR-14-J-001707.



19/5 - Révision 4 sur PV 09 - U - 309
22/3 - Révision 1 sur PV 10 - U - 369
22/11 - Révision 1 sur PV 11 - U - 166
19/7 - Révision 4 sur PV 11 - U - 298
22/4 - Révision 1 sur PV 11 - U - 447
19/3 - Révision 4 sur PV 12 - U - 001
19/7 - Révision 4 sur PV 12 - U - 205
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-16-U-003884
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002319
19/2 - Révision 4 sur PV EFR-17-002321
22/4 - Révision 1 sur PV EFR-17-001983
22/3 sur PV EFR-17-U-002561
22/1 - Révision 1 sur PV EFR-19-L-000770
22/2 - Révision 1 sur PV EFR-21-001533

EXTENSION MULTIPLE

De plus, la bonne tenue mécanique des briques soumis à un échauffement "progressif" est également confirmée par l'essai de référence EFR-19-L-000771. Cet essai concerne un mur en briques de terre cuite nu. Les performances de résistance au feu au regard des critères de capacité portante et d'étanchéité au feu ont été satisfaites pendant une durée de 241 minutes (temps d'arrêt de l'essai) et le critère d'isolation thermique a été satisfait pendant une durée de 128 minutes.

Lors de cet essai, le mur n'a pas chuté et les premières rangées d'alvéoles n'ont pas ou peu éclaté. Alors que pour l'essai de référence EFR-19-L-000772, concernant un mur dans des conditions similaires (hauteur exposée, chargement, type et montage des briques) mais avec des doublages intérieur et extérieur, le mur a chuté à la 42^{ème} minute. Le fait de ne pas avoir de choc thermique dû à la chute du doublage côté feu, entraînera un échauffement plus progressif des briques en terre cuite, ce qui diminuera le risque d'éclatement prématuré des premières rangées d'alvéoles, et améliorera de ce fait les performances de résistance au feu de l'ensemble.

Ainsi, sur la base de ces observations et de la marge de sécurité obtenue lors des essais de référence, la mise en œuvre d'un enduit plâtre en lieu et place des doublages PSE ou PU + plaques de plâtre initialement décrits dans les procès-verbaux de référence est autorisée.

3. CONDITIONS A RESPECTER

La charge et la hauteur maximales autorisées restent celles données dans les procès-verbaux de référence. Toutes les autres conditions énoncées dans les procès-verbaux de référence devront être respectées.

4. CONCLUSIONS

Les classements énoncés dans les procès-verbaux de référence et leurs extensions sont inchangés.

La présente extension est cumulaire avec les extensions de classement antérieures aux procès-verbaux de référence.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet de la présente extension. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. Ce document ne traite pas de l'évaluation de la propagation en façade qui est imposée pour les ERP du 1^{er} groupe à partir de R+2, ainsi que pour les bâtiments d'habitation de 3^{ème} et 4^{ème} famille ainsi que les IMH.

Celle-ci doit faire l'objet d'une appréciation de laboratoire conformément au paragraphe § 5.3 de l'Instruction Technique n°249 et/ou à l'Arrêté du 7 août 2019 et doit s'appuyer notamment sur des essais de façade grande échelle de type LEPIR 2.

Maizières-Lès-Metz, le 19 décembre 2022

X

Clifford CHINAYA

Chargé d'Etudes

Signé par : Clifford CHINAYA

X

Renaud SCHILLINGER

Superviseur

Signé par : Renaud SCHILLINGER